

Предприятие : _____

Город : _____

Страна: _____

Контактное лицо _____

Тел. : _____

E-mail : _____

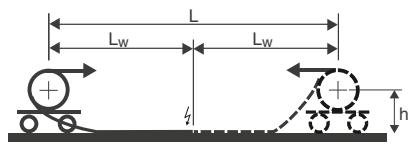
Fax : _____

Дата : _____


Ссылка: _____

Положение барабана


На схемах показаны стандартные положения. Дополнительно - по запросу. В случае, если система отличается от стандартной, пришлите нам свой чертёж.


 Рис.1


Горизонтальная размотка в одном или в обоих направлениях. Кабель лежит на плоской ровной поверхности.


 Рис.2


Также как и на Рис.1, но с направляющими роликами.


 Рис.3


Также как и на Рис.1, но с поддерживающими роликами.


 Рис.4


Горизонтальная размотка в одном направлении с поддерживающими роликами.


 Рис. 5


Также как и на Рис.1, но с поддерживающими и направляющими роликами.


 Рис. 6А


Вертикальная размотка.
Барабан сверху.


 Рис. 6В


Вертикальная размотка.
Барабан снизу.


 Рис. 7/8

Горизонтальная размотка в одном или обоих направлениях без поддержки кабеля .


 Рис. 9

Размотка в одну сторону вручную.


 Рис. 10

Горизонтальная автоматическая размотка.
Существует риск повреждения кабеля.

Ниже можно поместить схему с альтернативной конфигурацией

продолжение на 2ой странице

Необходимое количество барабанов: _____ шт.

Информация об установке

Тип установки _____

Интенсивность работы _____ /час/8 час

Скорость движения _____ м/мин

Ускорение _____ м/с²

Высота монтажа (h) _____ м

Длина перемещения (L) _____ м

При перемещении от центра:L = 2 x L

Длина намотки кабеля (L) _____ м

Доп. длина кабеля _____ м

к пункту подключения питания

Место подкл. питания В конце В середине

на _____ / _____ м

Условия работы

Вид промышленности _____

Снаружи Внутри

Нормальные Влажность, _____ %

Химически агрессивная среда

Температура _____ °C мин. / _____ °C макс.

Электрические параметры

Напряжение питания _____ В

А.С. 3 Фазы А.С. 1 Фаза D.C.

Макс. сила тока _____ А

Скорость переключения (I.D.) _____ %

Управляющие/Дата сигналы _____ V _____ A

Кольцевой токосъемник

Кол. токосъемных колец _____ + Земля

для питания

Кол. токосъемных колец _____

для упр-/дата-сигналов

Bussysteem _____

Обогрев кольцевого токосъемника

Кабельные параметры

Жил / сечение _____ x _____ мм²

Управляющие-жилы Экранированные

Витая пара

Если поставка кабеля от AKAPP-STEMMANN не включена:

Тип кабеля _____

Внешний диаметр Ø _____ мм

Мин. радиус изгиба _____ мм

Вес _____ кг/м

Управление

Автоматическое Ручное

Аксессуары

Кабельный чулок

Кабельный хомут

Раструб питания

Направляющие ролики

Монтажный поворотный кронштейн

Мундштук с направляющими роликами

Направляющий кронштейн

Блокирующее устройство (только для ручного управления)

Дополнительные замечания:
